


1463

3.2.2.22 מדרגות טרפזיות (א) מותר להתקין בבניין מדרגות בעלות שלחים כצורת טרפז (להלן - מדרגות טרפזיות) לשינוי כיוון מהלך מדרגות כלבד ולהשתמש בהן כחלק מדרך מוצא אם נתמלא לגביהן אחד התנאים אלה:

- (1) המדרגות מותקנות בתוך דירה בבניין מגורים;
- (2) המדרגות מותקנות בבניין או חלק מבניין המשמש למסחר, לעסקים, לתעשייה או לאחסנה, כתנאי שחלק הבניין אינו מיועד לשמש יותר מ-5 אנשים;
- (3) המדרגות מותקנות בחלק מבניין, המשמש לשטחים טכניים, כתנאי שחלק הבניין אינו מיועד לשמש יותר מ-5 אנשים.

(ב) עומק מינימלי של שלח מדרגה טרפזית יהיה 15 סנטימטרים לפחות. ✓

(ג) עומק שלח המדרגה יימדד במרחק 30 סנטימטרים מהקצה הצר ביותר של המדרגה; עומק השלח יהיה אחיד ולא פחות מעומק שלח המדרגות האחרות במהלך המדרגות; מידת המרחק מהקצה הצר תתכצע לאורך אפי המדרגות כמתואר בתרשים 3.2.2.22. ✓

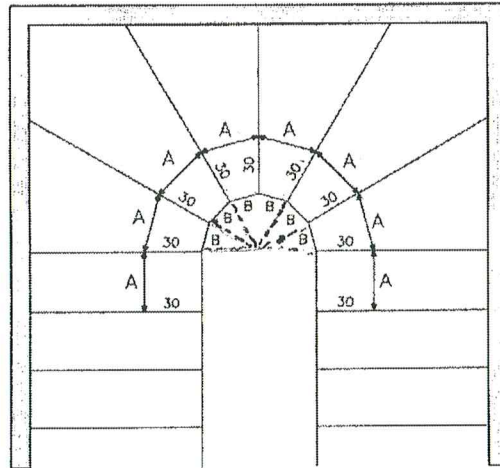

A - עומק שלח מדרגה טרפזית
 $A \geq 26$ ס"מ
 $B \geq 15$ ס"מ

3.2.2.22 תרשים