


תרשים 3.2.2.3 ז'

3.2.2.4 גובה מזקף ראש מעל מדרגות יהיה 2.10 מטרים לפחות כאשר הוא נמדד אנכית מעל מישור המקביל למשיק אפי המדרגות כמתואר בתרשים 3.2.2.4.

גובה מזקף ראש מעל מדרגות [תיקון התשס"ח (מס' 3)]

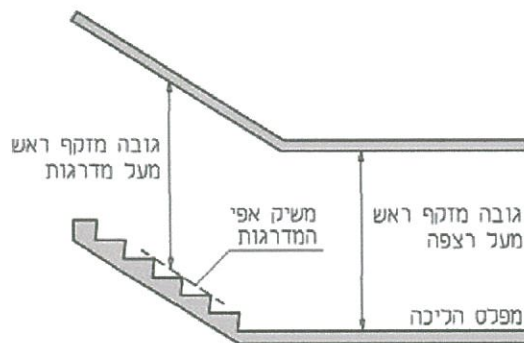


תרשים 3.2.2.4

3.2.2.5 (א) רום המדרגה יהיה 10 סנטימטרים לפחות ולא יעלה על 17.5 סנטימטרים. (ב) שלח המדרגה יהיה 26 סנטימטרים לפחות כמתואר בתרשים 3.2.2.5.

מידות רום ושלח מדרגה [תיקון התשס"ח (מס' 3)]


3.2.2.10 במשטח אופקי (פורסט) בחדר מדרגות ובמהלך מדרגות יתקיימו דרישות אלה:
 (1) רוחב המעבר החופשי במשטח אופקי (פורסט) המשמש לשינוי כיוון התנועה בחדר מדרגות או במהלך מדרגות יהיה לפחות ברוחב המינימלי הנדרש של המדרגות כמתואר בתרשימים 3.2.2.10 א' ו-3.2.2.10 ב';

משטח אופקי בחדר מדרגות [תיקון התסס"ח (מס' 3)]

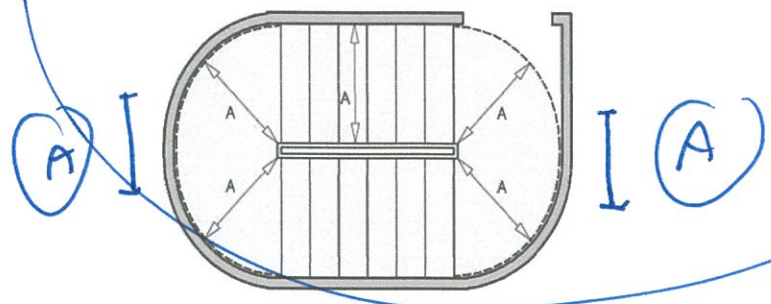

A - רוחב המעבר החופשי

תרשים 3.2.2.10 א'

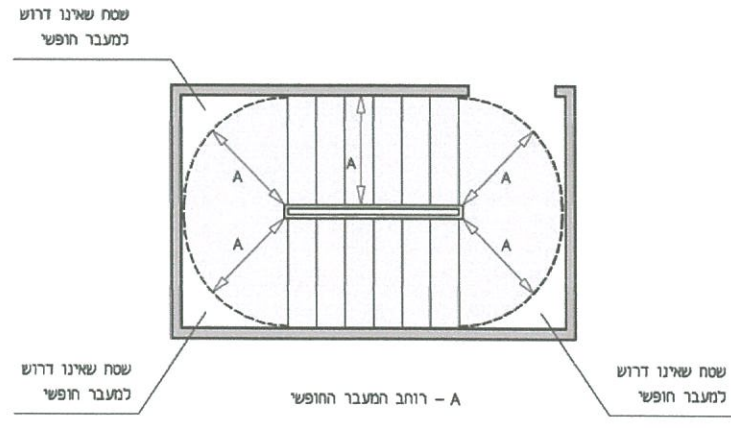

תרשים 3.2.2.10 ב'

(2) העומק של משטח אופקי בין שני מהלכי מדרגות הנמשכים בכיוון אחר יהיה 1.20 מטרים לפחות; בפסקה זו, "עומק" - המרחק האופקי בין סיפי שתי המדרגות הגובלות עם המשטח האופקי, כמתואר בתרשימים 3.2.2.10 ג';

ה' ספח

